


# FLP-PV1500/YS

## SPD - für DC und Photovoltaik (PV) / SPD PV Typ 1 / MOV

Blitzstromableiter und Überspannungsableiter für PV-Anlagen

optische Störungssignalisierung, Fernstörungssignalisierung

- Varistor- Blitzstromableiter und Überspannungsableiter in Y-Schaltung
- zum Schutz von PV-Anlagen auf dem Dach, wo Trennungsabstand des Funkenüberschlags nicht eingehalten wird (Verbindung mit LPS)
- maximale Dauerbetriebsspannung für PV-Anwendung:  $U_{CPV} \geq 1,2 \times U_{OC} \text{ STC}$

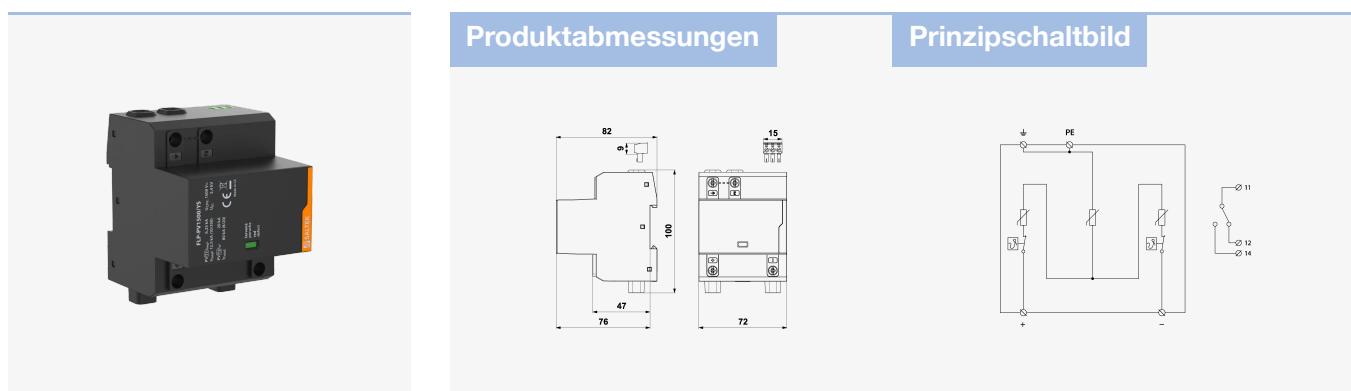

Parametername	Parameterwert
SPD-Typ	PV T1, PV T2
Montage	DIN-Schiene 35 mm
Maximale Betriebsspannung Betriebsart +/PE, -/PE	$U_{CPV}$
Kurzschlussstrom	$I_{SCPV}$
Reststrom Betriebsart +/PE, -/PE	$I_{PE}$
Reststrom Betriebsart +/PE, -/PE	$I_{PE}$
Gesamtableitstoßstrom (10/350 $\mu$ s)	$I_{Total(10/350)}$
Stoßentladestrom (10/350 $\mu$ s)	$I_{imp}$
Blitzstrom (gesamt) (8/20 $\mu$ s)	$I_{Total(8/20)}$
Nennableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s)	$I_n$
maximaler Entladestrom (8/20 $\mu$ s)	$I_{max}$
Spannungsschutzpegel Betriebsart +/-	$U_p$
Spannungsschutzpegel Betriebsart +/PE, -/PE	$U_p$
Ansprechzeit	$t_a$
Min. Querschnitt für Seil	4,00 $\text{mm}^2$
Max. Querschnitt für Seil	35,00 $\text{mm}^2$

Min. Querschnitt für Litze	2,50 mm <sup>2</sup>
Max. Querschnitt für Litze	25,00 mm <sup>2</sup>
Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt	1,5 mm <sup>2</sup>
Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt, Litze	1,5 mm <sup>2</sup>
Fehleranzeige	rotes Anzeigenfeld
Fernanzeige	potentialfreier Wechselkontakt
Potentialfreiem Fernmeldekontakt	250V/0,5A AC,250V/0,1A DC
Schutzklasse	IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)	-40 / 80 °C
nach Norm	EN 61643-31, IEC 61643-31
ETIM-Klasse	EC001457
Zolltarifnummer	85363090
EAN	8595090541974
Bestellnummer	A04197

SALTEK s.r.o., Dráždanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) | [www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)

Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

06.02.2026 -  
04:10:46